


Tekninen laitetila

Tilan sisäpuolisten pintakerrosten paloluokkavaatimukset ovat 1/I (esim. betoni, tiili tai lujalevy)
Laitetilan asennuksissa tulee huomioida turvamääräykset ja hyvät huoltotilat.

Lämmitettävä tilavuus on alle 1500 rak.m³ .
Suositeltava laitetilan vähimmäiskoko on 1200 x 1600 mm.

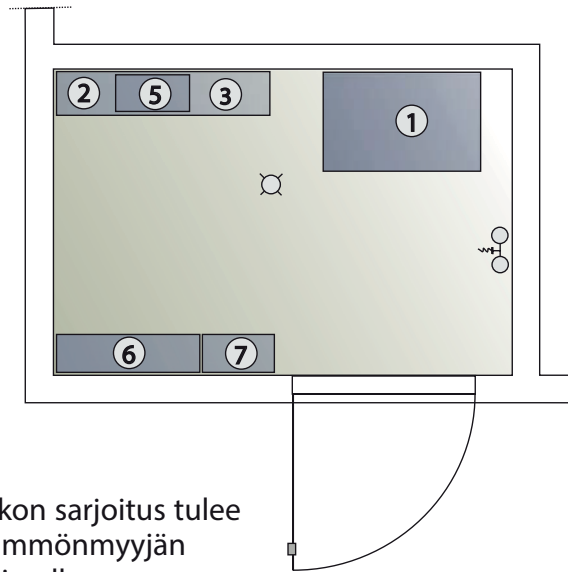


- ① Lämmönjakokeskus
- ② Kaukolämpöputken sisääntulo
- ③ Lämmön mittaus
- ④ Paisuntasäiliö
- ⑤ Kylmävesimittari
- ⑥ Sähköpääkeskus
- ⑦ Antennilaitteet

⊗ Lattiakaivo

⊗ Vesipiste

Oven lukon sarjoitus tulee tehdä lämmönmyyjän reittiavaimelle.

Lämmitettävä tilavuus on yli 1500 rak.m³ . Laitetilan koko määritellään asennettavien laitteiden tilantarpeen mukaan.

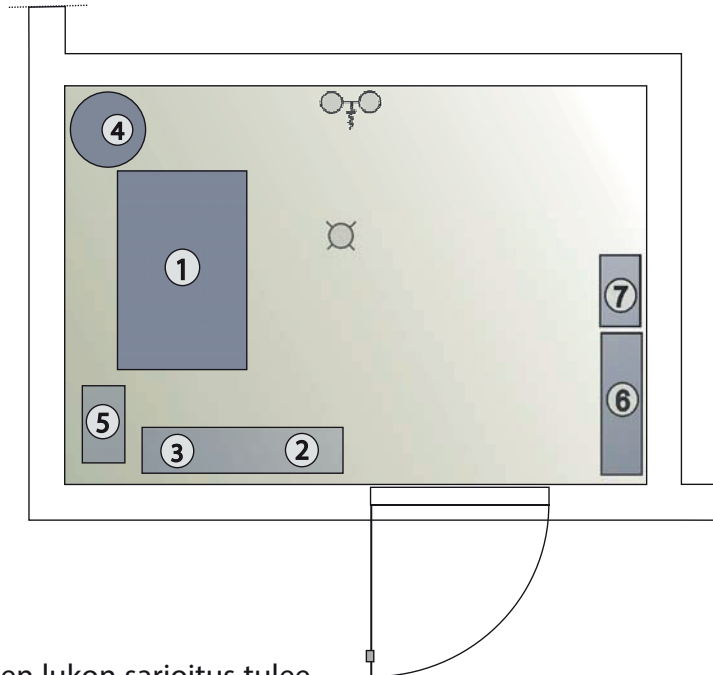

Oven lukon sarjoitus tulee tehdä lämmönmyyjän reittiavaimella avautuvaksi. Jos tekniseen tilaan kulku on usean oven kautta, on kaikkiin oviin varmistettava lämmönmyyjälle kulkumahdollisuus esim. avainpesässä säilytettävällä reittiavaimella.